

NÚMERO DE CÓDIGO

3335055

DESCRIPCIÓN

Cableado Sin Transformador Suministro de Energía, No Incluida,
 Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor,
 Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aereado (AER)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Cableado Sin Transformador (HLT)
- Mezcladora de Temperatura: No Incluida
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor,
 Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las
 siguientes características:

- Sensores Infrarrojos Dobles con Función de Preparación Automática y Microprocesador
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable
- Indicador de Batería Baja
- Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Adaptador Enchufable de 6 Voltios CC (se debe ordenar por separado para llaves Sin Adaptador/Transformador (-LT))
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Rango de Sensor: 4"-5" (102-127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS

- ▶ Sloan Connect App®

DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 200 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

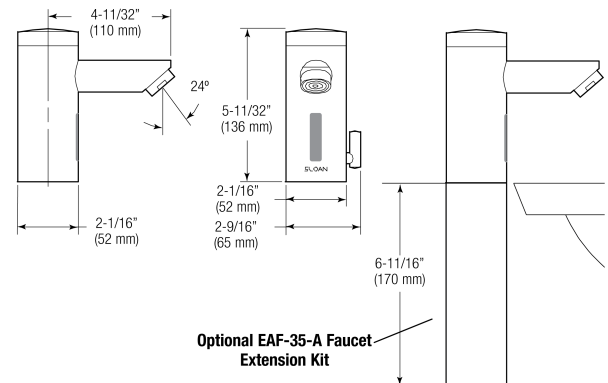

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 ,
 BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Cumple con
 CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con
 Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green
 Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water
 Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit,
 LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por
 WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los
 Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está
 sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Buscar otras variaciones del EAF-200 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.


Encontrar un lavabo compatible para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EAF-200
Faucets with Single Line Water Supply

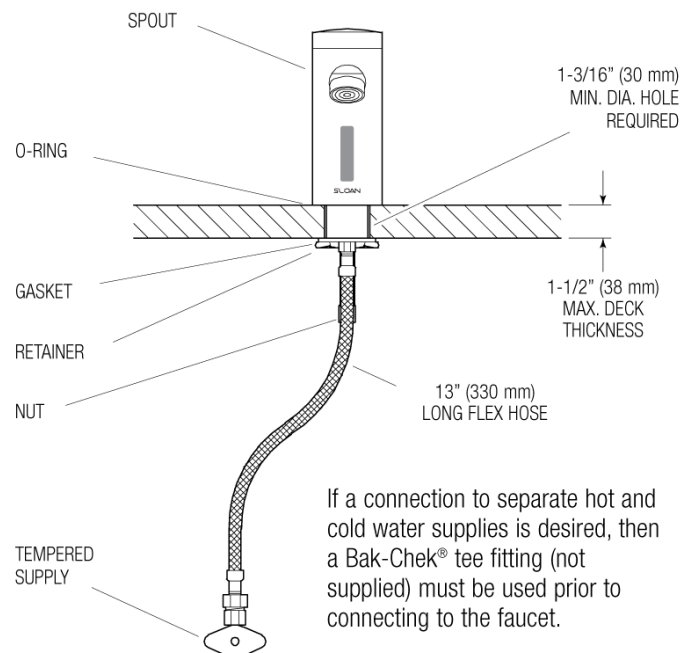

EAF-200-ISM, EAF-200-ISM-IC AND
EAF-200-ISM-DPU-IC
Faucets with Hot and Cold Water Supply

